


NIBE COMPACT SC

SE Användar- och installatörshandbok
- Varmvattenberedare

FI Käyttö- ja asennusohje
- Lämminvesivaraaja

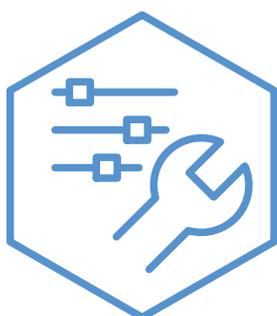

CHB 2209-4
531571

Table of Contents

Svenska

Viktig information	4
Till användaren	6
Till installatören	8
Tekniska uppgifter	13

Suomeksi

Tärkeää	15
Käyttäjälle	17
Asentajalle	19
Tekniset tiedot	24

Viktig information

SÄKERHETSINFORMATION

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Handboken ska lämnas kvar hos kunden.

Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning.

Detta är en originalhandbok. Översättning får inte ske utan godkännande av NIBE.

Med förbehåll för konstruktionsändringar.

©NIBE 2022.

SYMBOLER



OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller maskin.



TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du installerar, servar eller sköter anläggningen.



TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten.

MÄRKNING

Förklaring till symboler som kan förekomma på produktens etikett/etiketter.



Farlig elektrisk spänning.

ALLMÄNT

SERIENUMMER

Serienumret hittar du längst ner till höger innanför frontluckan.



TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan.

ÅTERVINNING



Lämna avfallshandlingen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshandling av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

LANDSSPECIFIK INFORMATION

Sverige

Garanti- och försäkringsinformation

Det är ägaren som har huvudansvaret för anläggningen.

Om du misstänker att anläggningen på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till installatören eller den du köpte produkten av.

Mellan privatperson och företaget som sålt Compact SC gäller konsumentlagen. För fullständiga villkor se www.konsumentverket.se.

Mellan NIBE och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.

INSTALLATIONSKONTROLL


Enligt gällande regler ska värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften.

✓	Beskrivning	Anmärkning	Signatur	Datum
	Varmvatten (sida 10)			
	Avstängningsventiler			
	Blandningsventil			
	Kallvatten (sida 10)			
	Avstängningsventiler			
	Backventil			
	Säkerhetsventil			
	El (sida 10)			
	Ansluten matning			

Till användaren

STYRNING - INTRODUKTION

FRONTPANEL

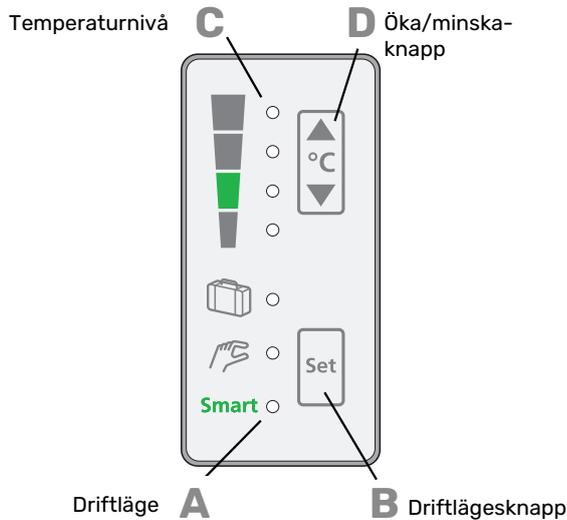

A Driftläge

Det finns tre driftlägen att välja på:

- Smart-läge (Smart)
- Manuellt läge
- Semesterläge

Den blå statuslampan visar vilket driftläge som är valt.

B Driftlägesknapp

Driftlägesknappen används för att ändra driftläge.

C Temperaturnivå

Statuslampan indikerar med orange sken varmvattenberedarens temperaturnivå.

Den:

- lyser vid uppnådd temperatur
- blinkar när elpatronen värmer

D Öka/minska-knapp

Öka/minska-knappen används för att ändra temperaturen.

Barnlåsing

Barnlåset aktiveras eller inaktiveras genom samtidig långt tryck på "Driftlägesknapp" och "Minska-knapp". Det indikeras genom en kombination av att de två översta temperaturnivålamporna blinkar.

STYRNING

DRIFTLÄGE

Inställningsområde: smart, manuellt och semester

Fabriksinställning: smart

Smart: Smartläget anpassar temperaturen och därmed mängden varmvatten till minst den förbrukning som fanns vid samma tillfälle föregående vecka. Är varmvattenbehovet större finns en viss ytterligare mängd varmvatten att tillgå.

Om ett större varmvattenbehov är känt i förväg, kan beredaren enkelt förberedas för detta, genom att du väljer en högre temperaturnivå med öka-knappen. Beredaren kommer då öka temperaturen men även minnas föregående veckas förbrukning. För att återgå till ursprungsläget trycker du på minska-knappen. Nästkommande vecka minns beredaren vilka dagar och tider du ändrade temperaturen och ändrar temperaturen även då.

Vid driftläge "smart" och grönmarkerad temperaturnivå ger beredaren redovisad besparing enligt energidekalen och uppfyller EUP-direktivet.

Manuellt läge: I manuellt läge värms vattnet till inställd temperatur, därefter strävar beredaren att hålla denna temperatur.

Semesterläge: Semesterläget håller varmvattnet på lägsta möjliga temperatur utan frysrisk. I detta läge kan du inte välja någon specifik temperatur.

TEMPERATURNIVÅ

Inställningsområde: 60, 65, 70 och 75 °C

Fabriksinställning: 65 °C

Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet. Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre.

Periodisk höjning

För att förhindra bakterietillväxt i varmvattenberedaren höjs temperaturen på varmvattnet automatiskt under en kort tid med jämna mellanrum.

Under periodisk höjning blinkar en blå driftlägeslampa samtidigt med en orange temperaturlampa på frontpanelen.

TILLSYN OCH SKÖTSEL

SÄKERHETSVENTIL

Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar.

Säkerhetsventilen ska kontrolleras regelbundet (ca fyra gånger per år) för att förhindra igensättning.

Gör kontrollen enligt följande:

1. Öppna ventilen genom att vrida ratten försiktigt moturs.
2. Kontrollera att vatten strömmar genom ventilen.
3. Stäng ventilen genom att släppa den. Om den inte stängs automatiskt när du släppt den vrider du den lite moturs.

Skulle så inte ske är säkerhetsventilen defekt och måste bytas.

SKYDDSANOD (ENDAST COMPACT SC-E)

Varmvattenberedaren är försedd med en magnesiumanod (FR2) som ger ett extra korrosionsskydd. Anoden förbrukas dels genom att den offerar sig för porer i emaljen och dels genom att den går i egenförbrukning beroende på vattnets kemiska sammansättning.

Kontrollera anoden inom ett år och därefter regelbundet i förhållande till dess förbrukning. När anoden är ny har den en diameter på 21 mm. När dess diameter har minskat på det mest förbrukade stället, till under 10 mm är anoden förbrukad och måste bytas ut.

Har ingen anodförbrukning skett efter något år, kan detta bero på dålig ledningsförmåga i vattnet och en vattenanalys rekommenderas.

Byte av anod

Spänningen bryts till beredaren. Inkommande vatten stängs med avstängningsventilen (QM35) (vrid moturs). Släpp trycket i beredaren genom att öppna den lägst belägna varmvattenkranen. Därefter tages plastlocket på varmvattenberedarens topp bort och anoden (FR2) skruvas ur med hjälp av en 24 mm hylsnyckel. Anodlängd: se "Tekniska data".

Vid utbyte av anod i trånga utrymmen, finns kedjeanod (tillbehör) som endast erfordrar ca 200 mm höjd till tak från varmvattenberedaren.

För den som inte vill ha besväret med återkommande inspektioner/ byte av anoder, finns möjligheten att montera en likströmsanod (tillbehör), som inte fysiskt förbrukas



TIPS!

Skyddsanoden är en förbrukningsartikel! Vid speciella vattenkvaliteter kan en likströmsanod rekommenderas.

TÖMNING

1. Bryt strömmen till varmvattenberedaren genom att ställa strömställaren (SF1) i läge "0".
2. Stäng avstängningsventilen (QM35) (vrid medurs).
3. Öppna blandningsventilen (FQ1) maximalt (vrid moturs).
4. Öppna säkerhetsventilen (FL1) (vrids sakta moturs så att den blir kvar i upplyft läge).



OBS!

Avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. Se upp för eventuellt vattenstänk. Skållningsrisk kan föreligga.

5. Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran. Är detta inte tillräckligt, lossa rörkoppling märkt VV på blandningsventilen.

För snabbare tömning av beredaren, lossa vakuumentilen FL6 (koppar) eller luftskruven QM5 (emalj och rostfri) några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid ventilen.

ÅTGÄRDER VID DRIFTSTÖRNING



OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

Om vattnet inte blir varmt, kontrollera att säkringarna i elcentralen är hela. Om ingen säkring är trasig kan orsaken vara att temperaturbegränsaren löst ut på grund av något fel på varmvattenberedaren. När felet avhjälpes kan temperaturbegränsaren återställas.

SERVICE

Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (PF3) (14 siffror) och installationsdatum ska alltid uppges.

Endast av NIBE levererade reservdelar får användas.

Till installatören

ALLMÄNT

Compact SC är en elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Varmvattenberedaren har en smart termostat som lär sig föregående veckas varmvattenförbrukning och anpassar temperaturen i varmvattenberedaren kommande vecka för minimal energiförbrukning.

"Semesterläge" finns för ytterligare energibesparing, och styrning med SMART läge, anpassad till EU-krav för resursnål varmvattenberedning.

Compact SC finns med tre olika olika volymer och med tre olika korrosionsskydd, koppar (Cu), emalj (E) och rostfritt (R).

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett maximalt avsäkringstryck på 10 bar.

Varmvattenberedaren är isolerat med EPS (miljövänlig cellplast), vilket ger god värmeisolering.

Ytterhöljet består av pulverlackerad stålplåt och bak stycket av galvaniserad stålplåt.

Flänsad rostfri elpatron, mot \varnothing 80 mm anslutningsöppning, medger enkel demontering samt möjliggör invändig inspektion och rengöring av tryckkärlet.

TRANSPORT


Compact SC ska transporteras och förvaras stående och torrt.

Kontrollera att Compact SC inte skadats under transporten.

UPPSTÄLLNING

Varmvattenberedaren får endast installeras stående.


Placera Compact SC på ett fast underlag som tål dess tyngd, helst betonggolvet eller betongfundament. Använd beredarens justerbara fötter för att få en vågrätt och stabil uppställning.

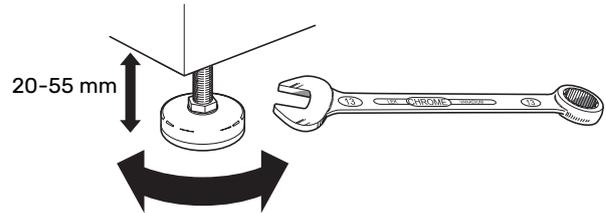

Utrymmet där Compact SC placeras ska vara frostfritt och försett med golvbrunn.

DEMONTERING AV LUCKOR

FRONTLUCKA

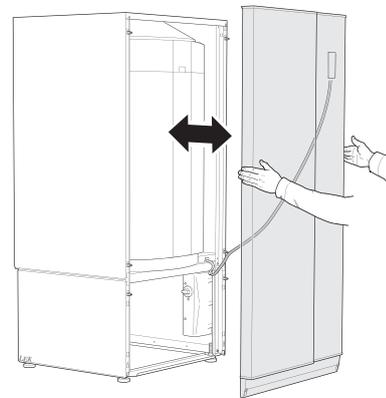

Drag luckan rakt ut.



TÄNK PÅ!


Kabeln till displayen är monterad i frontluckan, luckan kan därför endast lyftas ut 0,5 m. Om frontluckan behöver tas bort helt måste kabeln lossas. Lossa tre skruvar på displayens baksida, tag ut displayen framåt ur luckan och vrid den så att man kan föra in den bakåt genom hålet.

SIDOPLÅTAR

Sidoplåtarnas nedre del kan vara demonterade under installationsarbetet, detta underlättar åtkomst även från sidorna. Sidoplåtarna kan återmonteras även i trånga utrymmen.

KOMPONENTPLACERING

COMPACT SC, KOPPAR, EMALJ OCH ROSTFRI

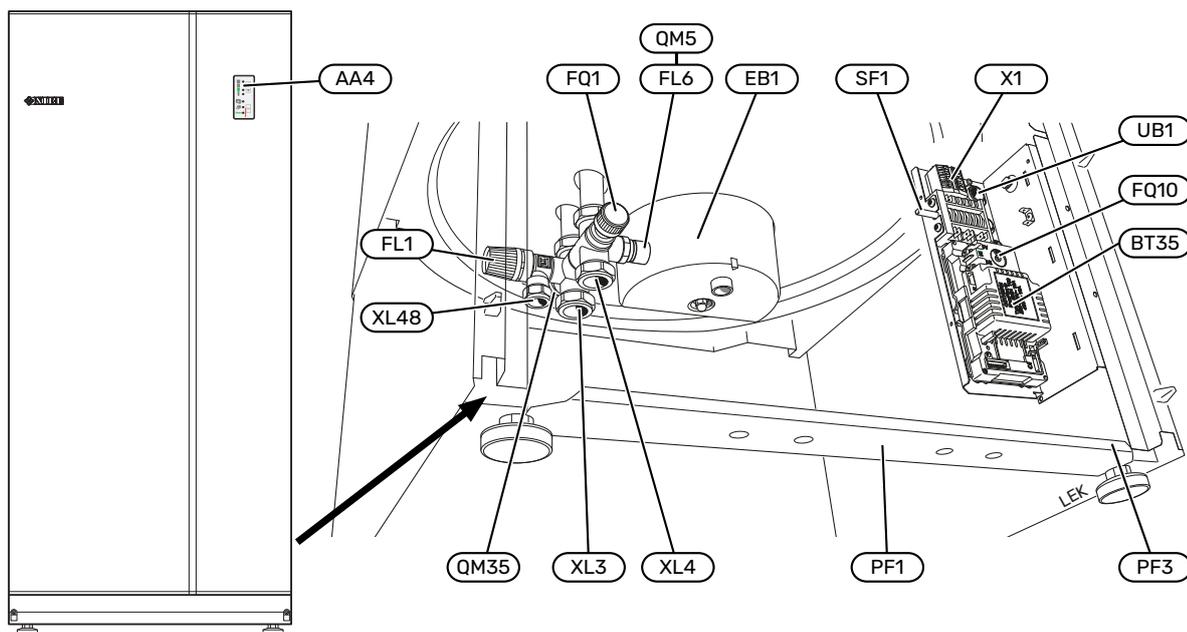

Röranslutningar

- XL3 Anslutning, kallvatten klämringskoppling
Ø22 mm
- XL4 Anslutning, varmvatten klämringskoppling
Ø22 mm
- XL48 Anslutning, säkerhetsventil klämringskoppling
Ø15 mm

VVS-komponenter

- FL1 Säkerhetsventil/avtappningsventil
- FL6 Vakuumventil
- FQ1 Blandningsventil
- QM5 Luftskruv^{1,2}
- QM35 Avstängningsventil kallvatten⁴

Elkomponenter

- AA4 Display
- BT35 Elektronisk termostat
- EB1 Elpatron
- FQ10 Temperaturbegränsare
- FQ10-BT8 Temperaturgivare, temperaturbegränsare⁴
- SF1 Strömställare/arbetsbrytare

Övrigt

- FR2 Anod³
- PF1 Dataskylt (på fotramen bak frontluckan)
- PF3 Serienummerskylt (på fotramen bak frontluckan)
- UB1 Kabelgenomföring, inkommande matning

¹ Endast Compact SC koppar

² Endast Compact SC rostfri

³ Endast Compact SC emalj

⁴ Syns inte på bilden

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.

RÖRANSLUTNINGAR

ALLMÄNT

Rörinstallation ska utföras enligt gällande regler.

Varmvattenberedarens fot är väl tilltagen, vilket möjliggör dold rörinstallation. Rördragning kan ske såväl direkt från golv som genom tak (via urspårning i bakstycket). Även fördelningsrör kan monteras i foten.


Ventilkopplet får inte användas för extern montering, flyttas ut eller delas. Blandningsventilen (FQ1) inställes på önskad varmvattentemperatur. Vrid blandningsventilens ratt moturs för ökad varmvattentemperatur. Inställningsområde 40 – 65 °C. Om plaströr eller glödगत kopparrör används ska invändig stödhylsa monteras. Från säkerhetsventilen ska dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension ska vara minst samma som säkerhetsventilens. Förlägg spillvattenrör från säkerhetsventilen sluttande i hela sin längd och se till att det är frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret ska vara synlig och inte vara placerad i närheten av elektriska komponenter.

Säkerställ att inkommande vatten är rent. Vid användning av egen brunn kan det vara nödvändigt att komplettera med extra vattenfilter.

Vid oklarhet kontakta rörinstallatör alternativt se gällande normer.

PÅFYLLNING OCH LUFTNING

1. Kontrollera att säkerhetsventilen (FL1) är stängd.
2. Öppna avstängningsventilen (QM35).
3. Öppna en varmvattenkran i huset.
4. När vattnet som kommer ur varmvattenkranen inte längre är luftblandat är varmvattenberedaren fylld och kranen kan stängas.

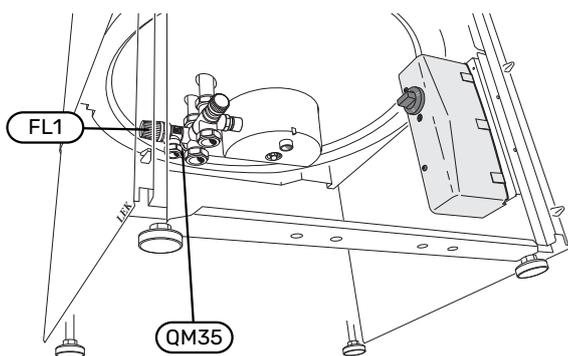

ELINKOPPLING



OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

All elektrisk utrustning är färdigkopplad från fabrik.

- Compact SC är omkopplingsbar mellan 1x230V och 2x400V.
- Vid kabeldragning i Compact SC ska kabelgenomföring (UB1) (uppmärkt på bild) användas.



OBS!

Strömbrytare (SF1) får inte ställas i läge "I" eller "II" innan vatten fylls på. Temperaturbegränsaren, termostaten och elpatronen kan skadas.




OBS!


Varmvattenberedaren ska vara helt fylld med vatten innan den får anslutas på elsidan.

KRAFTANSLUTNING


Anslut inkommande matning till kopplingsplint (X1) via allpolig arbetsbrytare (SF1).

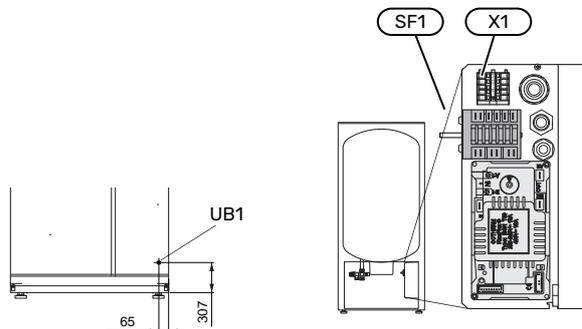

Anslutning 1x230V



Anslutning 2x400V




Strömställaren

Strömställaren (SF1) har tre lägen.

Läge 0 = avstängd

Läge I = 1 kW

Läge II = 3 kW (Gäller endast vid 2-fas installation)

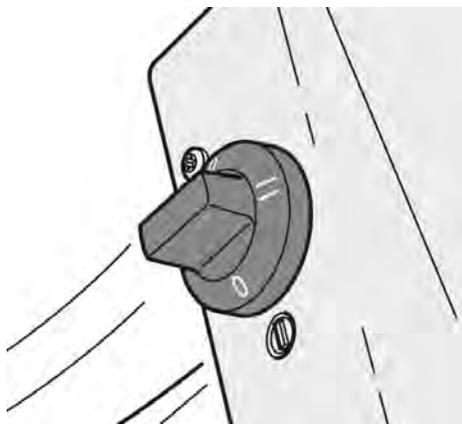

SERVICE

SERVICEÅTGÄRDER

Säkerhetsventil

För kontroll av säkerhetsventil se under avsnitt "Tillsyn och skötsel" sidan 7.

Tömning

För tömning av varmvattenberedaren se under avsnitt "Tillsyn och skötsel" sidan 7.

Återställning av temperaturbegränsare




OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

Om temperaturbegränsaren löst ut, måste beredaren svalna minst en timme innan den får återställas.


1. Avlägsna plastlocket.
2. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren (FQ10) med ett lätt tryck.

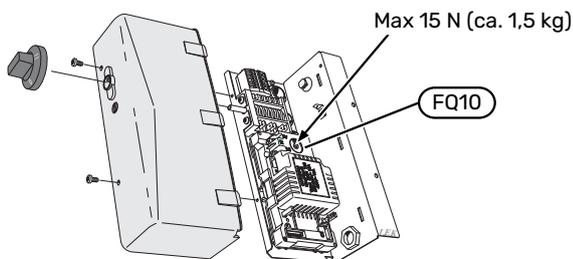

KOMFORTSTÖRNING

I de allra flesta fall märker varmvattenberedaren av en driftstörning (en driftstörning kan leda till störning av komforten) och visar detta med larm på frontpanelen.

HANTERA LARM

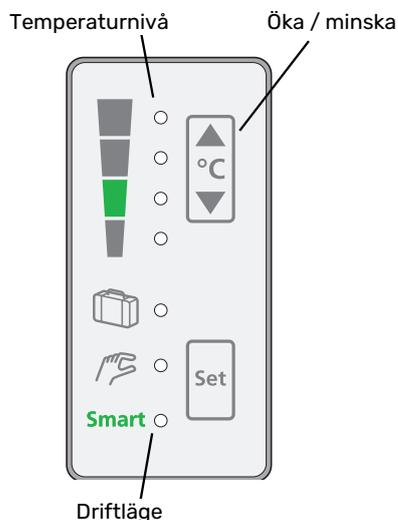

Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått, vilket visas genom att statuslamporna inte längre lyser med ett fast sken utan istället blinkar.

Larm

Samtliga fyra orangea temperaturlampor blinkar växelvis

- Vattennivån i Compact SC är för låg
 - Bryt strömmen till beredaren.
 - Fyll beredaren (se sida 10).
 - Spänningsätt beredaren.
 - Nollställ larmet genom att samtidigt trycka på öka/minska knappen.

Tre av de orangea temperaturlamporna blinkar växelvis

- Defekt elpatron.
- Defekt termostat.

Samtliga tre blå driftlägeslampor blinkar växelvis

- Kontakta ditt serviceombud.

En blå driftlägeslampa och en orange temperaturlampa blinkar samtidigt

- Inget larm utan varmvattenberedaren gör en periodisk höjning.

FELSÖKNING

Om driftstörningen inte visas på frontpanelen kan följande tips användas:

Grundläggande åtgärder

Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor:

- Att matningskabel till Compact SC är ansluten.
- Valt driftläge.
- Vald temperaturnivå.
- Bostadens grupp- och huvudsäkringar.
- Bostadens jordfelsbrytare.
- Varmvattenberedarens temperaturbegränsare (FQ10).


Låg temperatur på varmvattnet, eller uteblivet varmvatten

- Stängd eller strypt påfyllningsventil (QM10) till varmvattenberedaren.
 - Öppna ventilen.
- Blandningsventil (FQ1) för lågt ställd.
 - Justera blandningsventilen.
- Stor varmvattenåtgång.
 - Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. Att öka temperaturen ett steg tar (beroende på beredarens storlek) ca en timme om beredaren är fullt varm och upp till åtta timmar om beredaren är helt kall.
- För låg varmvatteninställning.
 - Tryck på öka/minska-knappen och välj en högre varmvattentemperatur.
- Semesterläge valt.
 - Välj "Smart" eller "Manuellt läge" istället.
- Låg varmvattenåtgång veckan innan.
 - Om varmvattenåtgången varit låg utan att driftläge semester valts kommer Compact SC producera mindre varmvatten än normalt. Bryt strömmen till beredaren för att nollställa minnet.

Tekniska uppgifter

MÅTT

Alla mått är i millimeter.

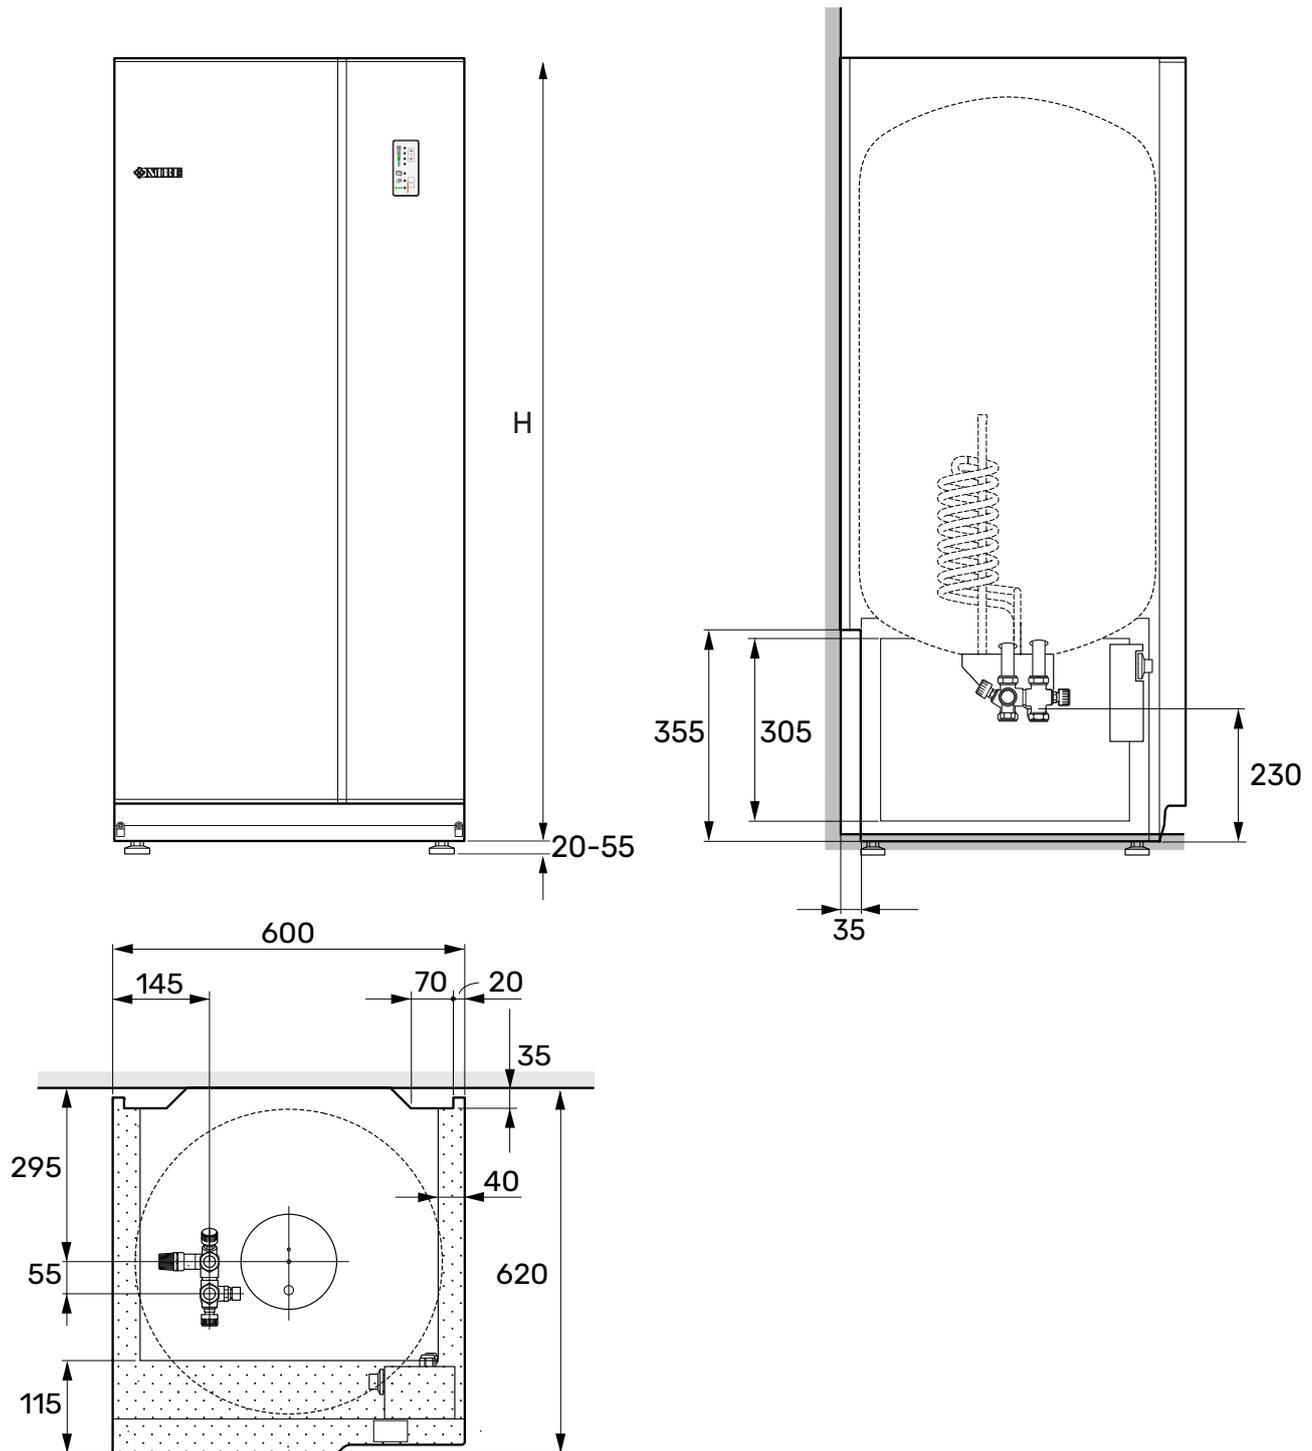

Inom punktmarkerat område får rördragning inte ske!

Höjd	Compact SC 150 1140 mm
	Compact SC 200 1330 mm
	Compact SC 300 1730 mm

TEKNISKA DATA

Compact SC		150	200	300
Volym Cu/R/E	liter	-/140/-	176/182/180	261/269/266
Nettovikt Cu/R/E	kg	-/55/-	80/63/77	97/81/98
Bredd	mm	600		
Djup	mm	620		
Höjd	mm	1140	1330	1730
Reshöjd	mm	1300	1470	1840
Rekommenderad säkring	A	10		
Spänning 1-fas, 2-fas		230V~50Hz, 400V 2~50Hz		
Anodlängd	mm	-	590	815
Kapslingsklass		IP24		
Effekt 1-fas, 2-fas	kW	1/3		
Max tryck i varmvattenberedaren	MPa/bar	1,0/10,0		
Uppvärmningstid (10 °C till 65 °C) ¹ vid 1/3 kW	h	9,0/3,0	11,5/4,0	17,0/6,0
Ämnen enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, artikel 33 (Reach)		Bly i mässingsdetaljer		
RSK nr Cu		-	693 34 57	693 34 46
Art nr Cu		-	084 021	084 031
RSK nr R		693 34 48	693 34 54	693 34 56
Art nr R		084 041	084 051	084 061
RSK nr E		-	693 34 33	693 34 34
Art nr E		-	084 071	084 081

¹ Gäller vid en inkommande vattentemperatur på 10 °C och vid manuellt driftläge.

ENERGIMÄRKNING

Tillverkare	Modell	NIBE AB		
		ER 57 -150 SC	ER 57 -200 SC	ER 57 -300 SC
Deklarerad tappprofil ¹		L	XL	XL
Effektivitetsklass varmvattenberedning ²		C	C	C
Energieffektivitet varmvattenberedning, η_{wh}	%	40	40	40
Årlig energiförbrukning varmvattenberedning, AEC	kWh	2466	3989	4078
Mängd 40-gradigt varmvatten, V40	l	200	267	407
Termostatinställning	°C	65	65	65
Daglig elförbrukning, Q_{elec}	kWh	12,94	20,25	20,62
Elförbrukning för vecka med smart control, $Q_{elec,week,smart}$	kWh	53,322	87,262	93,88
Elförbrukning för vecka utan smart control, $Q_{elec,week}$	kWh	58,745	95,858	102,28
Ljudeffektnivå L_{WA}	dB	15	15	15
Tillämpade standarder		EN 50440		

¹ Skala för deklarerad tappprofil 3XS till 4XL.

² Skala för effektivitetsklass varmvattenberedning A+ till F

TILLBEHÖR

ANOD, LIKSTRÖM (ENDAST EMALJ)

Art nr 034 208

Suomeksi

Tärkeää

TURVALLISUUSTIEDOT

Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella.

Käsikirja tulee jättää asiakkaalle.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarateki-jät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Tämä on alkuperäinen käsikirja. Sitä ei saa kääntää ilman NIBE:n lupaa.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

©NIBE 2022.

SYMBOLIT



HUOM!

Tämä symboli merkitsee ihmistä tai konetta uhkaavaa vaaraa.



MUISTA!

Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa asennettaessa tai huollettaessa.



VIHJE!

Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä.

MERKINTÄ

Tässä käsikirjassa mahdollisesti esiintyvien symbolien selitys.



Vaarallinen jännite.

YLEISTÄ

SARJANUMERO

Sarjanumero on etuluukun oikeassa alakulmassa.



MUISTA!

Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä.

KIERRÄTYS



Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jäteaseman huolehtia pakkauksen hävittämisestä.

Kun tuote poistetaan käytöstä, sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Se tulee toimittaa jäteasemalle tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tämäntyyppisen palvelun.

Tuotteen asianmukaisen hävittämisen laiminlyönti aiheuttaa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset hallinnolliset seuraamukset.

ASENNUSTEN TARKASTUS


Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö.

✓	Kuvaus	Huomautus	Allekirjoitus	Päiväys
	Käyttövesi (sivu 21)			
	Sulkuventtiilit			
	Sekoitusventtiili			
	Kylmä vesi (sivu 21)			
	Sulkuventtiilit			
	Takaiskuventtiili			
	Varoventtiili			
	Sähkö (sivu 21)			
	Kytetty syöttö			

Käyttäjälle

OHJAUS - JOHDANTO

ETUPANEELI

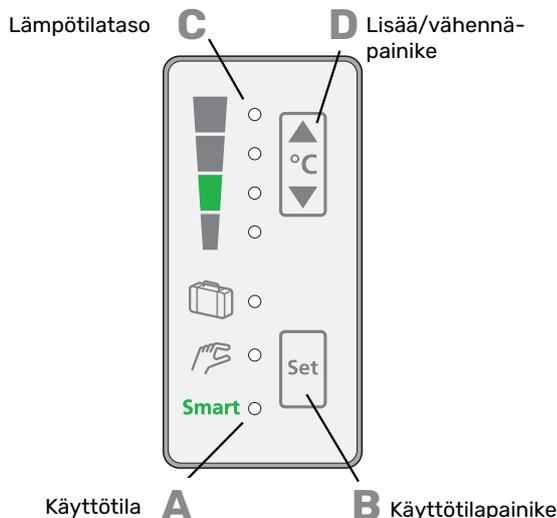

A Käyttötila

Valittavana on 3 käyttötilaa:

- Smart-tila (Smart)
- Manuaalitila (Hand icon)
- Lomatila (Suitcase icon)

Sininen tilamerkkivalo näyttää valitun käyttötilan.

B Käyttötilapainike

Käyttötila vaihdetaan käyttötilapainikkeelle.

C Lämpötilataso

Oranssi merkkivalo ilmaisee lämminvesivaraajan lämpötilatason.

Se:

- palaa kun lämpötila on saavutettu
- vilkkuu, kun sähkövastus lämmittää

D Lisää/vähennä-painike

Lisää/vähennä-painiketta käytetään lämpötilan muuttamiseen.

Lapsilukko

Lapsilukko kytetään päälle ja pois painamalla samanaikaisesti Käyttötila ja Pienennä-painikkeita. Lapsilukon päälläolo ilmaistaan niin, että kaksi ylintä lämpötilatason merkkivaloa vilkkuu.

OHJAUS

KÄYTTÖTILA

Säätöalue: smart, manuaali ja loma

Tehdasasetus: smart

Smart: Smart-tilassa lämpötila ja siten käyttövesimäärä sovitetaan edellisviikon vastaavan ajan kulutukseen. Jos käyttövesitarve on suurempi, käyttövettä on käytettävissä tietty lisämäärä.

Jos tiedetään etukäteen, että käyttövesitarve on suurempi, varaaja voidaan helposti valmistella siihen valitsemalla korkeampi lämpötilataso lisää-painikkeella. Varaaja nostaa silloin lämpötilaa, mutta muistaa myös edellisviikon kulutuksen. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla vähennä-painiketta. Seuraavalla viikolla varaaja muistaa minä ajankohtina lämpötiloja muutettiin ja käyttää silloin samoja arvoja.

Smart-käyttötilassa ja vihreällä lämpötila-alueella lämminvesivaraaja tarjoaa energiatarran mukaiset energiansäästöt ja täyttää Ecodesign-direktiivin vaatimukset.

Manuaalitila: Manuaalitilassa vesi lämmitetään asetettuun lämpötilaan, minkä jälkeen varaaja yrittää pitää tämän lämpötilan.

Lomatila: Lomatilassa käyttövesi pidetään alimmassa lämpötilassa, jossa ei ole jäätymisriskiä. Tässä tilassa ei voi valita tiettyä lämpötilaa.

LÄMPÖTILATASO

Säätöalue: 60, 65, 70 ja 75 °C

Tehdasasetus: 65 °C

Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään.

Ajoittainen korotus

Varaajan bakteerikasvun estämiseksi käyttöveden lämpötilaa korotetaan säännöllisin väliajoin.

Ajoittaisen nostamisen aikana sininen toimintatilan merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti etupaneelin oranssin lämpötilan merkkivalon kanssa.

HUOLTO

VAROVENTTIILI

Varoventtiili päästää joskus vettä, kun lämmintä vettä on laskettu. Tämä johtuu siitä, että varaajaan täytetty kylmä vesi laajenee lämmitessään, jolloin varaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa.

Varoventtiili pitää tarkastaa säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi (noin 4 kertaa vuodessa).

Tee tarkastus seuraavasti:

1. Avaa venttiili kiertämällä säätöpyörää varovasti vastapäivään.
2. Tarkasta, että venttiin läpi virtaa vettä.
3. Sulje venttiili vapauttamalla se. Ellei se sulkeudu automaattisesti vapautettaessa, kierrä sitä hieman vastapäivään.

Ellei näin tapahdu, varoventtiili on viallinen ja se pitää vaihtaa.

SUOJA-ANODI (VAIN COMPACT SC-E)

Lämminvesivaraaja on varustettu magnesiumanodilla (FR2), joka antaa lisää korroosiosuojaa. Anodi kuluu osin uhrautumalla emalissa olevien huokosten paikkaamiseksi ja osin veden kemiallisesta koostumuksesta riippuen.

Tarkasta anodi vuoden sisällä ja sen jälkeen säännöllisesti anodin kulumisesta riippuen. Uuden anodin halkaisija on n. 21 mm. Kun halkaisija on pienentynyt (kuluneimmassa kohdassa) alle 10 mm:iin, anodi on käytetty ja se pitää vaihtaa.

Ellei anodi ole kulunut muutaman vuoden kuluttua, veden johtavuus voi olla huono ja vesi on suositeltavaa analysoida.

Anodin vaihto

Katkaise lämminvesivaraajan jännitteensyöttö. Vedensyöttö suljetaan sulkuventtiilillä (QM35) (vastapäivään). Laske paine lämminvesivaraajasta avaamalla talon alin lämminvesihana. Irrota sitten muovikansi lämminvesivaraajan päältä ja kierrä anodi (FR2) irti 24 mm avaimella. Anodin pituus, katso "Tekniset tiedot".

Ahtaita tiloja varten on saatavana ketjuanodi (lisävaruste), joka vaatii vain n. 200 mm vapaata tilaa varaajan yläpuolella.

Jos haluat välttää anodin toistuviin tarkastuksiin/vaihtoon liittyvän vaivan, voit asentaa tasavirta-anodin (lisävaruste), joka ei kulu



VIHJE!

Anodi on kulutustarvike! Tietyissä olosuhteissa voidaan suositella tasavirta-anodia.

TYHJENNYS

1. Katkaise lämminvesivaraajan syöttö kääntämällä turvakytin (SF1) asentoon "0".
2. Sulje sulkuventtiili () (kierrä vastapäivään).
3. Avaa sekoitusventtiili () kokonaan (kierrä vastapäivään).

4. Avaa varoventtiili (FL1) ((kierrä hitaasti vastapäivään, kunnes se jää yläasentoon).



HUOM!

Vesi tyhjennetään varoventtiin ylivuotoputken kautta. Varo vesiroiskeita. Palovammavaara.

5. Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla lämminvesihana. Jos tämä ei riitä, avaa sekoitusventtiin putkiliitos (merkitty VV).

Lämminvesivaraajan tyhjenemistä voi nopeuttaa avaamalla alipaineventtiiliä FL6 (kupari) tai ilmausruuvia QM5 (emali ja ruostumaton teräs) muutama kierros. Venttiin vierestä saattaa valua hieman vettä.

TOIMENPITEET KÄYTTÖHÄIRIÖIDEN YHTEYDESSÄ



HUOM!

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Ellei vesi lämpene, tarkasta sähkökeskuksen varokkeet. Ellei varokkeita ole lauennut, syynä voi olla se, että lämpötilanrajoitin on lauennut lämminvesivaraajaan tulleen vian vuoksi. Kun vika on korjattu, rajoitin voidaan palauttaa.

HUOLTO

Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteys asentajaan. Valmistenumero (PF3) (14 numeroinen) ja asennuspäivä pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa.

Vain NIBE:n toimittamia varaosia saa käyttää.

Asentajalle

YLEISTÄ

Compact SC on sähkötoiminen lämminvesivaraaja, jonka ohjaus minimoi sähkökulutuksen. Se on tarkoitettu asennettavaksi esim. pesutupaan tai apukeittiöön.

Lämminvesivaraajassa on älykäs termostaatti, joka oppii edellisen viikon vedenkulutuksen ja sovittaa seuraavalla viikolla lämminvesivaraajan lämpötilan sen mukaan energiankulutuksen minimoimiseksi.

"Lomatila" tarjoaa lisää energiansäästömahdollisuuksia ja SMART-tila on sovitettu EU:n mahdollisimman vähän resursseja kuluttavaa vedenlämmitystä koskeviin vaatimuksiin.

Compact SC-varaajasta on saatavana kolme eri tilavuutta ja sitä on saatavana kolmella eri korroosiosuojauksella: kupari (Cu), emali (E) ja ruostumaton teräs (R).

Paineastia on suunniteltu ja valmistettu 10 baarin varokepaineelle.

Vesisäiliö on lämpöeristetty tehokkaasti EPS:llä (ympäristöystävällinen solumuovi).

Ulkokotelo on jauhemaalattua teräspeltiä ja takalevy galvanoitua teräspeltiä.

Sähkövastus on asennettu laipalla Ø 80 mm asennusaukkoon, mikä helpottaa sen irrotusta sekä mahdollistaa säiliön sisäpuolen tarkastuksen ja puhdistuksen.

KULJETUS


Compact SC on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa.

Tarkasta, että Compact SC ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.

ASENNUS

Lämminvesivaraajan saa asentaa vain pystyasentoon.


Aseta Compact SC vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla.

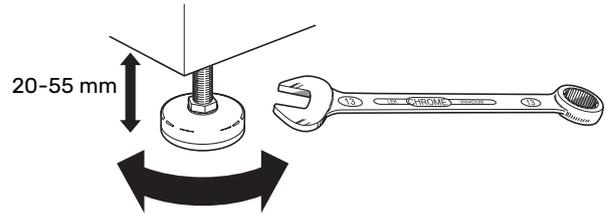

Compact SC:n asennustilan on oltava lämmitetty ja siinä on oltava lattiakaivo.

LUUKKIJEN IRROTUS

ETULUUKKU

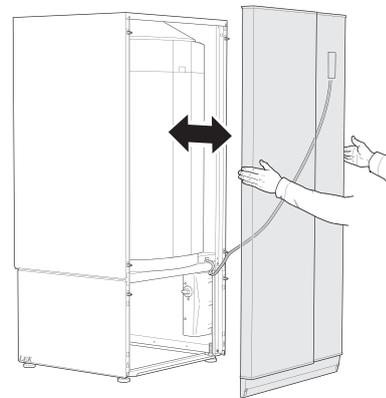

Vedä luukku suoraan ulos.

MUISTA!


Näyttökaapeli on asennettu etuluukkuun, ja sitä voi siksi nostaa ulos vain 0,5 m. Jos luukku pitää ottaa pois, pitää koko kaapeli irrottaa. Irrota kolme ruuvia näytön takasivulta, ota näyttö eteenpäin irti luukusta ja kierrä sitä niin, että voit pujottaa sen aukosta.

SIVUPELLIT

Sivupeltien alaosa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. Tämä helpottaa käsiksi pääsyä sivuilta. Sivupellit voidaan asentaa takaisin myöskin ahtaissa tiloissa.

KOMPONENTTIEN SIJAINTI

COMPACT SC, KUPARI, EMALI JA RUOSTUMATON

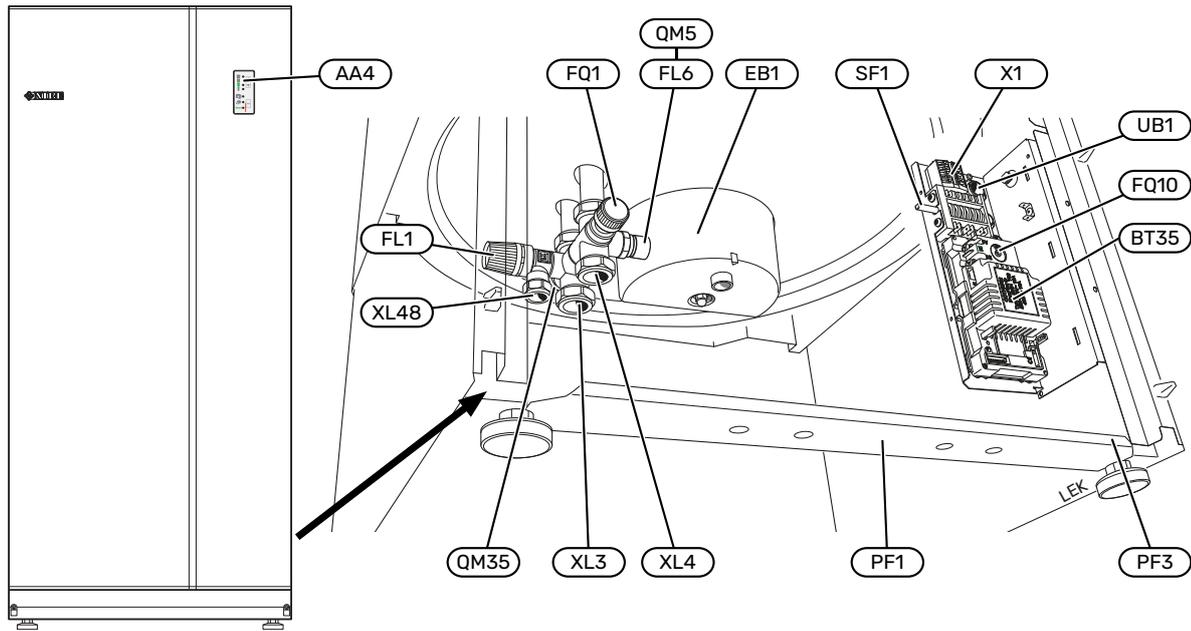

Putkiliitännät

XL3	Kylmävesiliitäntä puserrusliitin Ø22 mm
XL4	Käyttövesiliitäntä puserrusliitin Ø22 mm
XL48	Varoventtiiliitäntä puserrusliitin Ø15 mm

LVI-komponentit

FL1	Varoventtiili/tyhjennysventtiili
FL6	Alipaineventtiili
FQ1	Sekoitusventtiili
QM5	Ilmausruuvi ^{1,2}
QM35	Sulkuventtiili, kylmävesi ⁴

Sähkökomponentit

AA4	Näyttö
BT35	Elektroninen termostaatti
EB1	Sähkövastus
FQ10	Lämpötilarajoinin
FQ10-BT8	Lämpötila-anturi, lämpötilarajoinin ⁴
SF1	Katkaisija/turvakytkin

Muut

FR2	Anodi ³
PF1	Tyyppikilpi (jalustassa etuluukun takana)
PF3	Sarjanumerokilpi (jalustassa etuluukun takana)
UB1	Kaapeliläpivienti, syöttöjohdot

¹ Vain Compact SC kupari

² Vain Compact SC ruostumaton teräs

³ Vain Compact SC emali

⁴ Ei näy kuvassa

Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.

PUTKILIITÄNNÄT

YLEISTÄ

Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lämminvesivaraajan jalka on reilun kokoinen ja mahdollistaa näin piilotetun putkiasennuksen. Putket voidaan vetää suoraan lattiasta tai katon läpi (takalevyn aukon kautta). Myös jakoputki voidaan asentaa jalustaan.


Venttiiliryhmä ei saa käyttää ulkoiseen asennukseen, siirtää ulos tai jakaa. Sekoitusventtiili (FQ1) säädetään haluttuun lämpimän käyttöveden lämpötilaan. Lämpötilaa nostetaan kiertämällä sekoitusventtiilin säätöpyörää vastapäivään. Säätoalue 40 – 65 °C. Käytettäessä muoviputkea tai hehku-tettua kupariputkea pitää käyttää sisäpuolista tukiholkia. Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuoto-putken pitää olla saman kokoinen kuin varoventtiilin liitäntä. Ylivuotoputken pitää kaataa koko matka lattiakaivoon asti vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Putken pää pitää jättää näkyville eikä sitä saa asettaa sähkökomponenttien läheisyyteen.

Varmista, että tuleva vesi on puhdasta. Omaa kaivoa käytet-
täessä järjestelmään on ehkä asennettava vedensuodatin.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä putkiasentajaan tai katso voimassa olevat asetukset.

TÄYTTÖ JA ILMAUS

1. Varmista, että varoventtiili (FL1) on suljettu.
2. Avaa sulkuventtiili (QM35).
3. Avaa kuumavesihanana.
4. Kun lämminvesihanasta tulevassa vedessä ei ole enää ilmakuplia, lämminvesivaraaja on täynnä ja hanan voi sulkea.

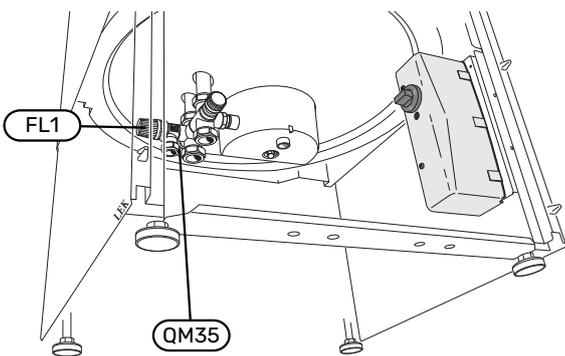

SÄHKÖASENNUKSET



HUOM!

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Sähkölaitteet on valmiiksi kytketty tehtaalla.

- Compact SC voidaan kytkeä jännitteelle 1x230V tai 2x400V.
- Kun kaapelit vedetään Compact SC-malliin, tulee käyttää läpivienttiä UB1 (merkitty kuvassa).



HUOM!

Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I" tai "II" ennen veden täyttöö. Lämpötilarajotin, termostaatti ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua.




HUOM!


Lämminvesivaraajan pitää olla kokonaan täytetty vedellä ennen kuin sähkön voi kytkeä päälle.

SÄHKÖLIITÄNTÄ


Kytke jännitteensyöttö liitinrimaan (X1) turvakytkimen (SF1) kautta.

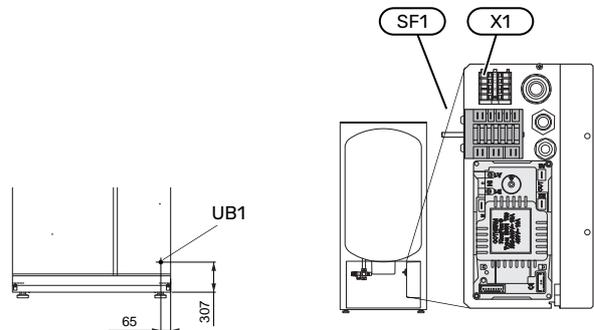

1x230V kytkentä



Liitäntä 2x400V




Katkaisin

Katkaisimella (SF1) on kolme asentoa.

Asento 0 = pois

Asento I = 1 kW

Asento II = 3 kW (vain 2-vaihekytkentä)

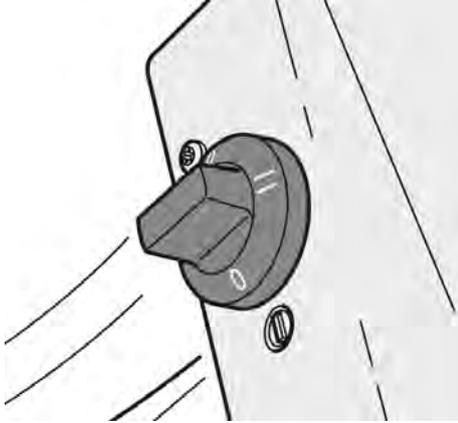

HUOLTO

HUOLTOTOIMENPITEET

Varoventtiili

Katso varoventtiilin tarkastus luvusta "Tarkastus ja hoito" sivulla 18.

Tyhjennys

Katso lämminvesivaraajan tyhjennys luvusta "Tarkastus ja hoito" sivulla 18.

Lämpötilarajoittimen palautus




HUOM!

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Jos lämpötilarajoitin on lauennut, lämminvesivaraajan pitää antaa jäähtyä vähintään tunnin ajan ennen kuin sen saa palauttaa.


1. Irrota muovikansi.
2. Paina kevyesti lämpötilarajoittimen painiketta (FQ10).

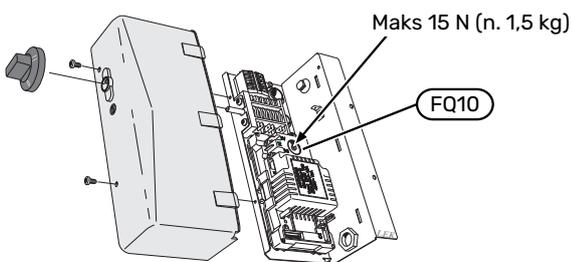

HÄIRIÖT

Useimmissa tapauksissa lämminvesivaraaja havaitsee toimintahäiriön (toimintahäiriö voi heikentää käyttövesimukavuutta) ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä.

HÄLYTYSTEN KÄSITTELY

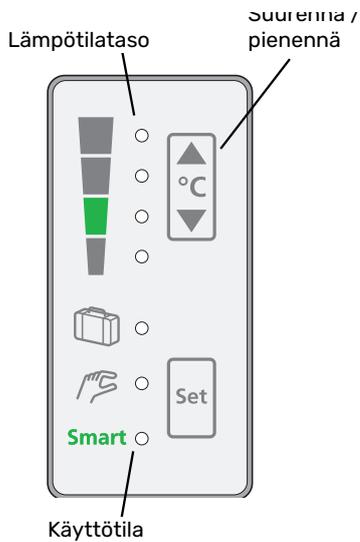

Hälytyksen yhteydessä on ilmennyt jokin toimintahäiriö. Tämä osoitetaan vilkkuvilla tilamerkkivaloilla.

Hälytys

Kaikki neljä oranssia lämpötilan merkkivaloa vilkkuu vuorotellen

- Compact SC:n vedenkorkeus on liian matala
 - Katkaise lämminvesivaraajan jännitteensyöttö.
 - Täytä varaaja (katso sivu 21).
 - Kytke varaaja päälle.
 - Kuittaa hälytys painamalla samanaikaisesti suurennä/pienennä painikkeita.

Kolme oranssia lämpötilan merkkivaloa vilkkuu vuorotellen

- Sähkövastus viallinen.
- Termostaatti viallinen.

Kaikki kolme sinistä käyttötilan merkkivaloa vilkkuu vuorotellen

- Ota yhteys huoltoon.

Sininen toimintatilan merkkivalo ja oranssi lämpötilan merkkivalo vilkkuvat samanaikaisesti

- Ei hälytystä, mutta lämminvesivaraaja korottaa lämpötilaa ajoittain.

VIANETSINTÄ

Jos toimintahäiriötä ei näytetä etupaneelissa, noudata seuraavia ohjeita:

Perustoimenpiteet

Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet:

- Compact SC:n syöttökaapeli on kytketty.
- Valittu käyttötila.
- Valittu lämpötilataso.
- Talon ryhmä- tai päävarokkeet.
- Talon vikavirtakytkin.
- Lämminvesivaraajan lämpötilanrajoitin (FQ10).


Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä

- Suljettu tai pienelle säädetyt lämminvesivaraajan täyttöventtiili (QM10).
 - Avaa venttiili.
- Sekoitusventtiilin (FQ1) asetus liian alhainen.
 - Säädä sekoitusventtiili.
- Suuri lämpimän käyttöveden kulutus.
 - Odota kunnes käyttövesi on lämmennyt. Lämpötila nousee yhden portaan (varaajan koosta riippuen) noin tunnissa, jos varaaja on lämmin ja jopa 8 tuntia, jos varaaja on kylmä.
- Liian alhainen käyttövesiasetus.
 - Valitse korkeampi lämpötila lisää/vähennä-painikkeella.
- Lomatila valittu.
 - Valitse Smart- tai manuaalitila.
- Pieni käyttöveden kulutus edellisviikolla.
 - Jos käyttöveden kulutus on ollut vähäistä ilman, että lomatila on ollut valittuna, Compact SC tuottaa tavallista vähemmän käyttövettä. Katkaise lämminvesivaraajan jännitteensyöttö muistin nollaamiseksi.

Tekniset tiedot

MITAT

Kaikki mitat ovat millimetreinä.

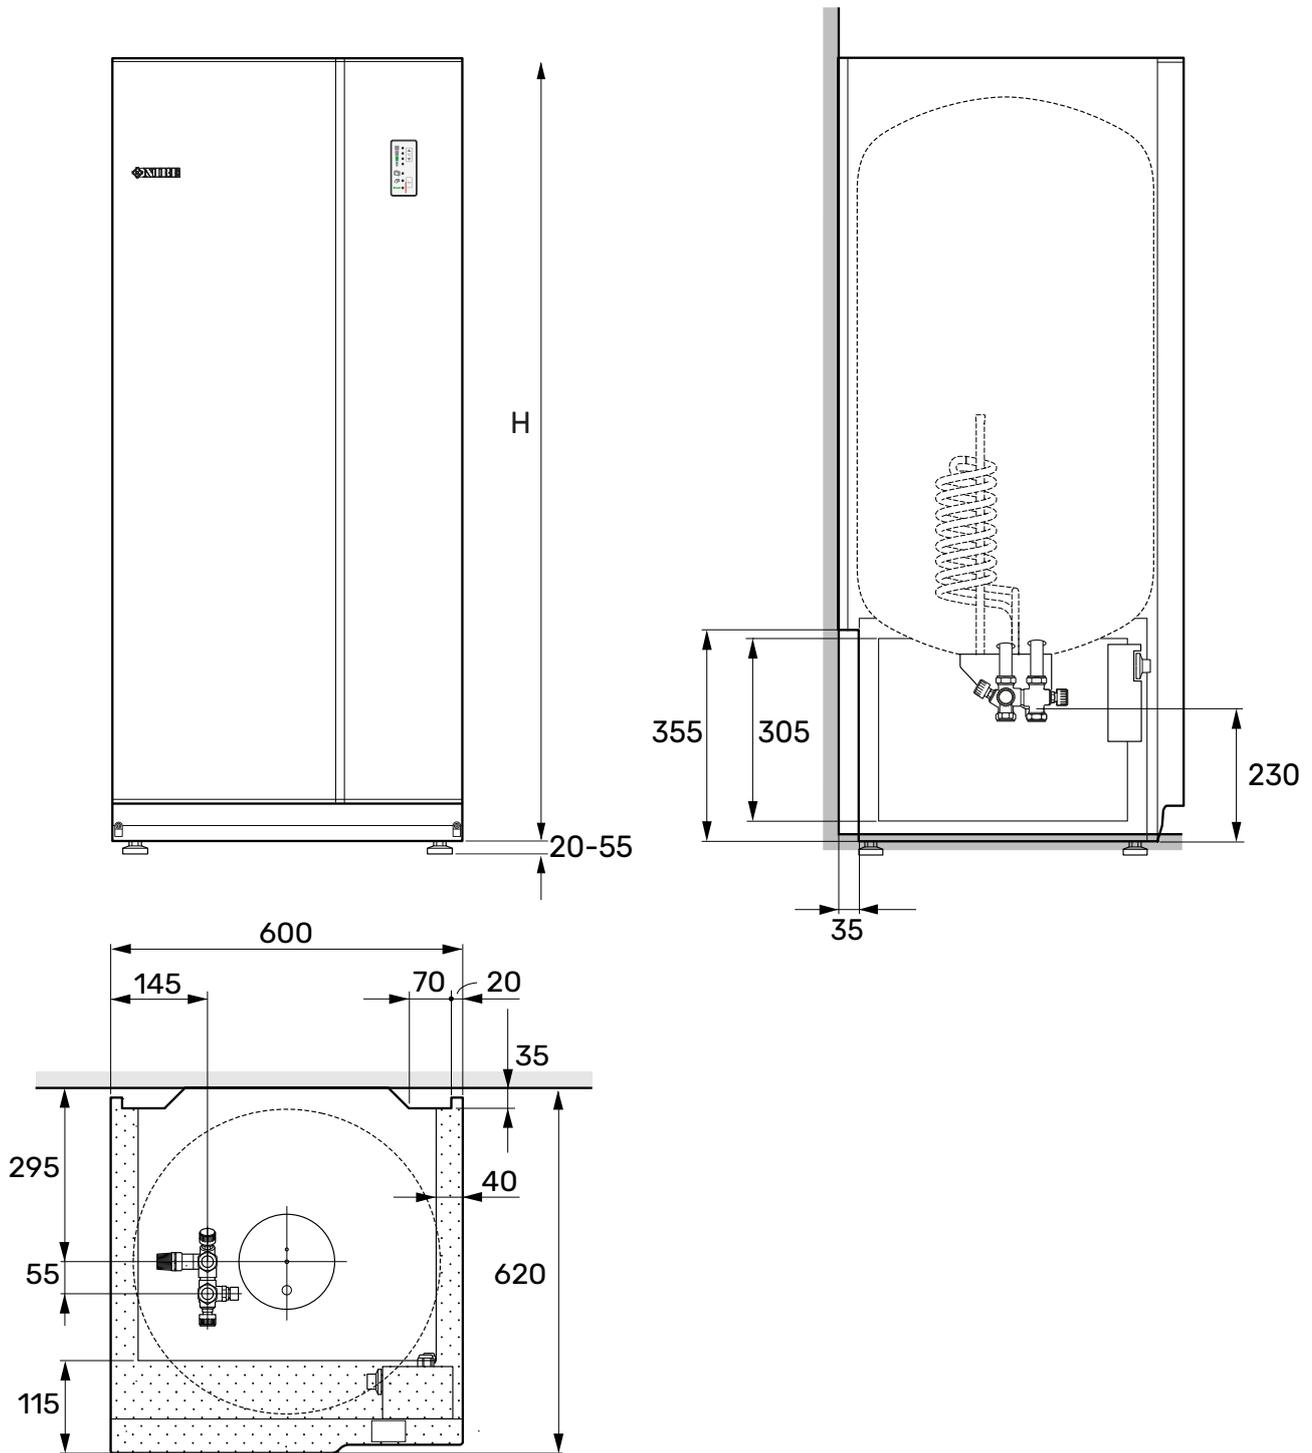

Putkia ei saa asentaa pisteillä merkitylle alueelle!

Korkeus Compact SC 150 1140 mm
Compact SC 200 1330 mm
Compact SC 300 1730 mm

TEKNISET TIEDOT

Compact SC		150	200	300
Tilavuus Cu/R/E	litraa	-/140/-	176/182/180	261/269/266
Nettopaino Cu/R/E	kg	-/55/-	80/63/77	97/81/98
Leveys	mm	600		
Syvyyys	mm	620		
Korkeus	mm	1140	1330	1730
Vaadittu nostokorkeus	mm	1300	1470	1840
Suositeltu varoke	A	10		
Jännite 1-vaihe, 2-vaihe		230V~50Hz, 400V 2-50Hz		
Anodin pituus	mm	-	590	815
Kotelointiluokka		IP24		
Teho 1-vaihe, 2-vaihe	kW	1/3		
Enimmäispaine lämminvesivaraajassa	MPa/bar	1,0/10,0		
Lämmitysaika (10 °C-65 °C) ¹ 1/3 kW teholla	h	9,0/3,0	11,5/4,0	17,0/6,0
Aihe asetuksen (EG) mukaan, nro 1907/2006, artikkeli 33 (Reach)		Lyijyä messinkiosissa		
Tuotenumero Cu		-	084 021	084 031
Tuotenumero R		084 041	084 051	084 061
Tuotenumero E		-	084 071	084 081

¹ Pätee käsinkäyttötilassa ja kun tuloveden lämpötila on 10 °C.

ENERGIAMERKINTÄ

Valmistaja		NIBE AB		
Malli		ER 57 -150 SC	ER 57 -200 SC	ER 57 -300 SC
Ilmoitettu juoksutusprofiili ¹		L	XL	XL
Hyötysuhdeluokka käyttöveden lämmityksessä ²		C	C	C
Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, η_{wh}	%	40	40	40
Vuotuinen käyttövesilämmityksen energiankulutus, AEC	kWh	2466	3989	4078
Määrä, 40-asteinen käyttövesi, V40	l	200	267	407
Termostaatin asetus	°C	65	65	65
Päivittäinen sähkönkulutus, Q_{elec}	kWh	12,94	20,25	20,62
Viikon sähkönkulutus smart controlilla, $Q_{elec,week,smart}$	kWh	53,322	87,262	93,88
Viikon sähkönkulutus ilman smart controlia, $Q_{elec,week}$	kWh	58,745	95,858	102,28
Äänitehotaso $L_{w(A)}$	dB	15	15	15
Sovellettavat standardit		EN 50440		

¹ Ilmoitetun juoksutusprofiilin asteikko 3XS - 4XL 3XS - 4XL.


² Ilmoitetun juoksutusprofiilin asteikkoA+ - F

LISÄTARVIKKEET

ANODI, TASAVIRTA (VAIN EMALI)

Tuotenumero 034 208

Wiring diagram

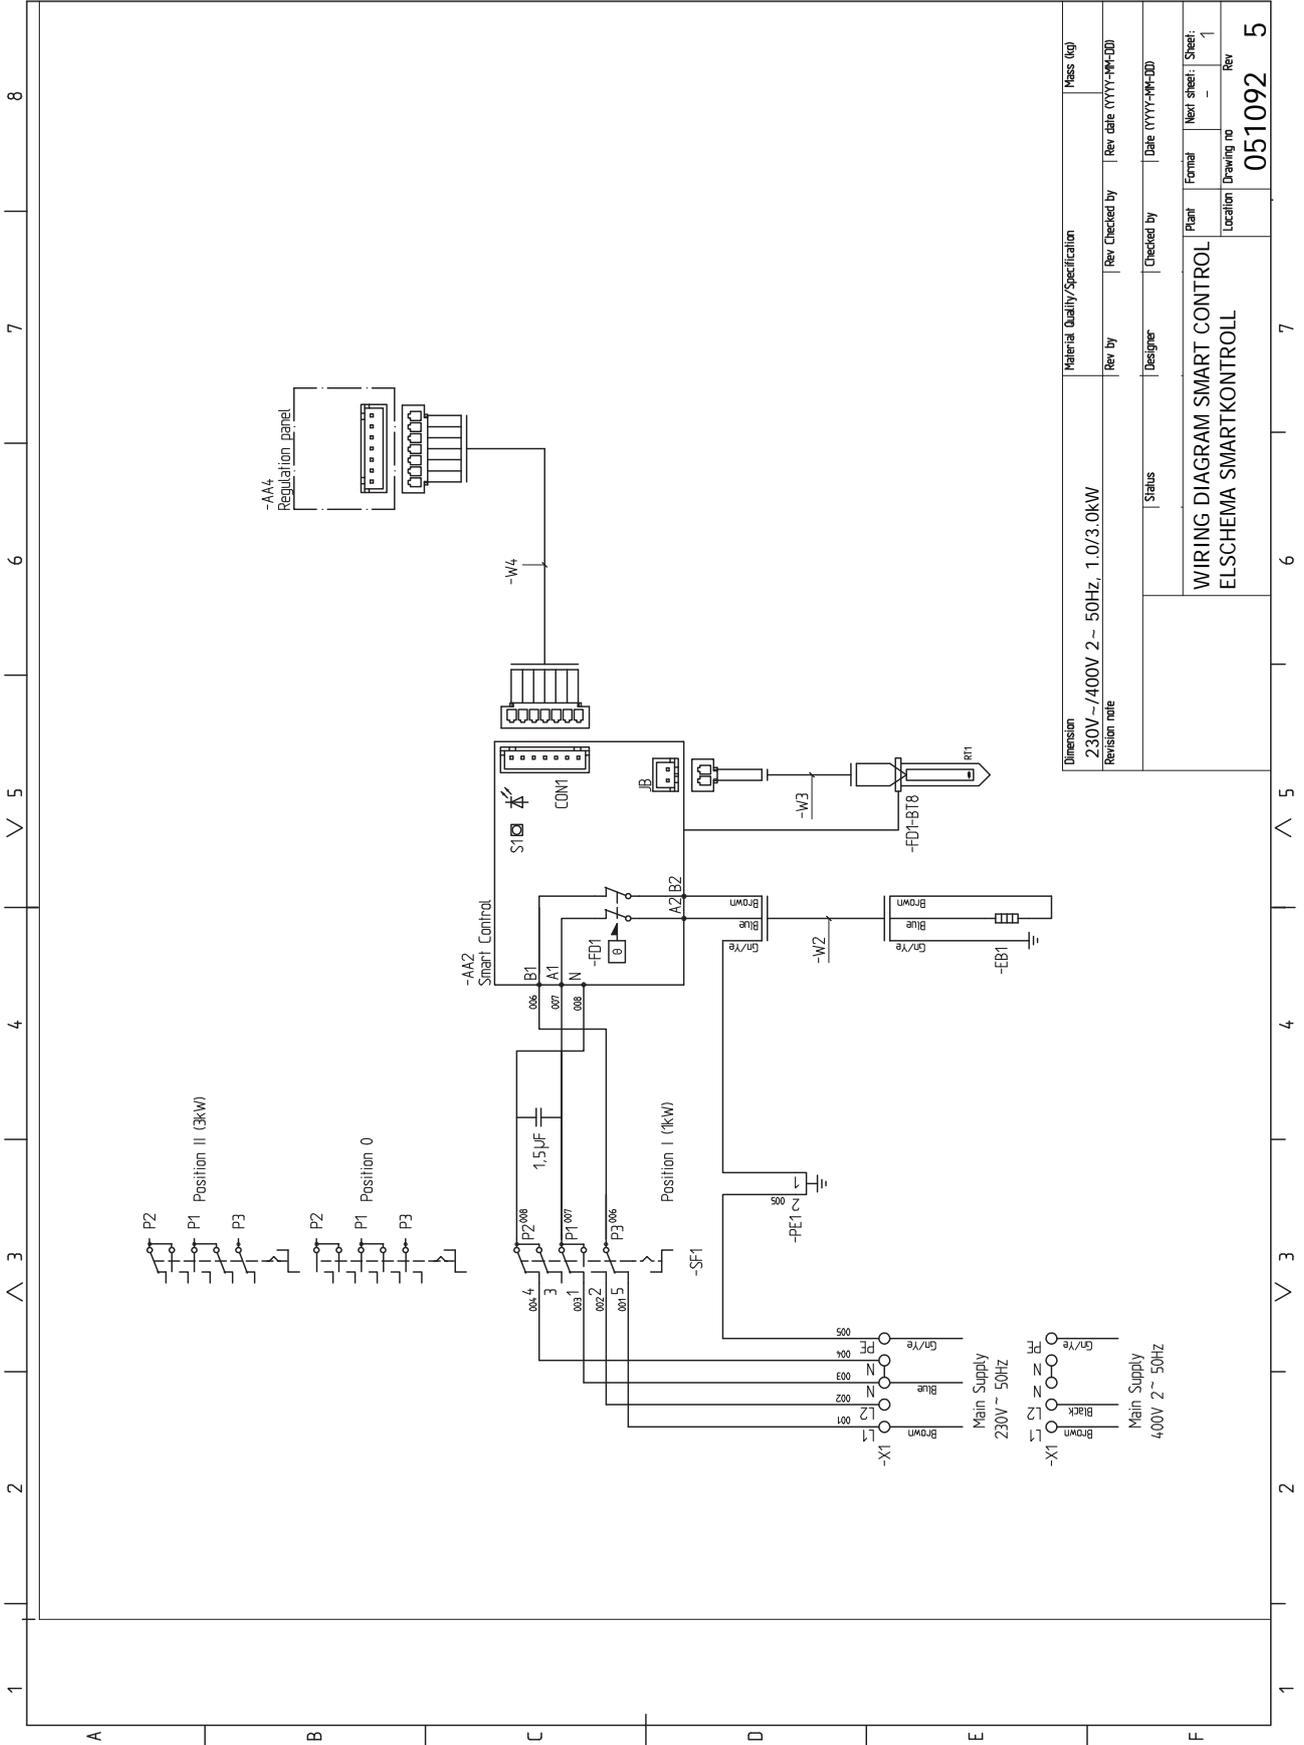

Material Quality/Specification		Mass (kg)	
Dimension	230V ~ 400V 2 ~ 50Hz, 1.0/3.0kW	Rev by	Rev date (YYYY-MM-DD)
Revision note		Checked by	Date (YYYY-MM-DD)
WIRING DIAGRAM SMART CONTROL		Plant	Formal
ELSCHEMA SMARTKONTROLL		Location	Sheet
		Drawing no	Rev
		051092	5

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

CHB SV 2209-4 531571

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2022 NIBE ENERGY SYSTEMS

